



道濟製藥廠股份有限公司

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第040號

文件編號: ER-W4
修訂日期: 112.09.11
版次: 1.3版

檢驗室名稱: 道濟製藥廠股份有限公司檢驗室
地址: 屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼: *

委託編號: FN115W03559
電話: (08)707-0705
傳真: (08)707-0606

飲用水樣品檢測報告

採樣時間: 115/06/17 08:28

客戶名稱: 金吉士有限公司
受驗單位: 金吉士有限公司
行業別: *

收樣時間: 115/06/17 15:49

樣品編號: 115W03559-01D

報告日期: 115/06/30

報告編號: FN115W03559

聯絡人: 陳科均

檢測目的: 其他環保法規用途
定期檢測

樣品名稱: 飲用水(RO水)

採樣單位: 道濟製藥廠股份有限公司(環境部國環檢證字第040號)

採樣方法: NIEA W101.57A

樣品特性: 液體

採樣地點: 高雄市大寮區會結二路296巷16號

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	標準值	備註
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	6	

以下空白

備註:

- 1、本報告已由檢驗室主管或核可報告簽署人審核無誤,簽署人如下:
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 潘奕惠(FNI-05) 徐筱珊(FNI-07)
- 2、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL);低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時,檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示,並於備註欄註明其實際值。
- 3、本報告僅對該樣品負責,未取得本檢驗室書面同意,檢測報告不應被部分複製使用,但全份檢測報告複製除外,並不得隨意作為宣傳廣告和法律訴訟之用;本報告標示許可證字號表示全部項目已取得認證許可。

聲明書:


- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章): 陳飛雄

檢驗室主管/報告簽署人(簽名蓋章):

陳科均

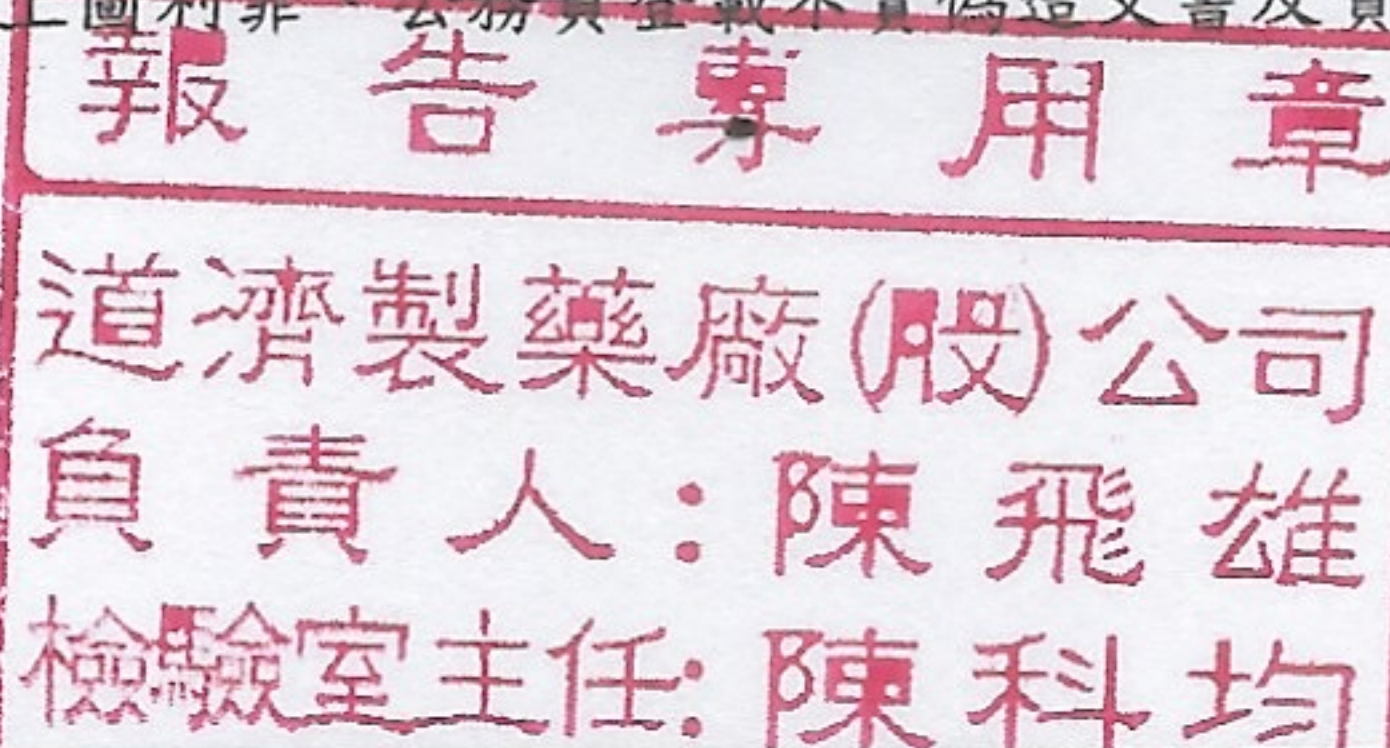

本檢測報告共1頁,本頁為第1頁,分離使用無效
申訴電話: (08)7070705



FN115W03559

檢測報告

Test Report

金吉士有限公司

高雄市大寮區會結二路 296 巷 16 號

報告編號：CB2026F1534

報告日期：2026.07.01

申請單位：金吉士有限公司

申請單位地址：高雄市大寮區會結二路 296 巷 16 號

樣品接收日期：2026.06.22

樣品檢測日期：2026.06.22

樣品名稱：115Z00379-01D 桶裝水

批號：-

數量：0.37L*2

製造日期：-

有效日期：-

保存方式：冷藏

包裝型式：散裝

檢測項目：

1.包裝(盛裝)飲用水綠膿桿菌 2.包裝(盛裝)飲用水糞便性鏈球菌

檢測方法：

1.部授食字第 1021951265 號公告修正 - 包裝飲用水及盛裝飲用水中綠膿桿菌之檢驗(MOHWM0024.01)

2.部授食字第 1021951173 號公告修正『食品微生物之檢驗方法 - 包裝飲用水及盛裝飲用水中糞便性鏈球菌之檢驗』
(MOHWM0022.01)

檢測結果：

檢測項目	檢測結果	單位	定量極限/偵測極限	容許量
綠膿桿菌	2	CFU/100mL	<1	陰性
糞便性鏈球菌	陰性	CFU/100mL	<1	陰性

備註：1.低於定量/偵測極限之檢測結果以陰性、未檢出或<定量/偵測極限表示。

2.容許量參考中華民國 109 年 10 月 6 日衛授食字第 1091302247 訂定發布「食品中微生物衛生標準」，如有修正，依最新公告者為準。

—報告結束—

報告簽署人

王璽權

實驗室負責人 王璽權



檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

報告中樣品資訊及顧客資訊皆由申請單位提供，實驗室僅負責檢測分析。

檢測報告無報告簽署人簽字及“報告專用章”無效。

本報告檢測結果僅對受檢樣品負責。未經 BellCERT 書面同意，申請人不得部分複製本報告，不得擅自使用檢驗結果進行不當宣傳。

本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。